



旁流冷却系统

ENK

安装及使用说明书

原版使用说明书





Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, 40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com
E-Mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com

使用设备之前，请仔细阅读说明书。请特别注意警告及安全提示。否则可能导致人身伤害与财产损失。比勒科技有限公司不为不正当使用或擅自修改设备承担责任。 比勒科技有限公司不为不正当使用或擅自修改设备承担责任。

保留所有的权利。 Bühler Technologies GmbH 2025

文档信息

文档号..... BC360004
版本 06/2025

目录

1	导言	2
1.1	合规应用	2
1.2	型号代码	2
1.3	供货范围	2
2	安全提示	3
2.1	重要提示	3
2.2	常规性危险提示	4
3	运输和储存	5
4	安装和连接	6
4.1	安装地点要求	6
4.2	安装机组	6
4.2.1	泵机组的特别说明	6
4.2.2	将管接头螺母组装于螺纹接头中	6
4.3	液压连接	7
4.4	电气连接	7
5	运行和操作	8
5.1	调试前	8
5.2	调试时	8
6	保养	9
6.1	清洗和拆卸散热片	10
6.2	清洁散热片内部	10
6.3	清洁风扇外壳	10
6.4	更换风机零部件	10
7	服务和维修	11
7.1	故障诊断与排除	11
8	废弃处理	12
9	附录	13
9.1	技术规格	13
9.1.1	基本数据	14
9.2	尺寸	15
9.3	功能图	15
9.4	用于电缆接头的安装扭矩和夹紧范围	16
9.5	螺钉用拧紧扭矩	16
9.6	拧紧扭矩	16
9.7	计算	16
9.7.1	计算工作粘度	16
9.7.2	常见的VG油的工作粘度表	17
9.7.3	计算压力损失	17
9.8	直管的压力损失	18
10	随附文档	19

1 导言

1.1 合规应用

ENK旁流冷却系统用于输送和以风冷却在液压和润滑回路中的油。工作范围由规格所定义。欲用于其他领域，须经德国比勒科技有限公司事先同意。

1.2 型号代码

ENK 300-15-4-0.75kW-50/60Hz



1.3 供货范围

- 1 x 旁流冷却系统
- 产品文档

2 安全提示

2.1 重要提示

仅在以下条件下允许使用本设备：

- 于安装使用说明书中所述的条件下使用，依铭牌且为规定的用途使用本产品。未经授权修改设备时，比勒科技有限公司不承担任何责任，
- 须遵守铭牌上的说明和标识，
- 须遵守数据表和本操作及安装说明书中规定的限值，
- 设备不得在超出其技术参数的情况下运行，
- 监控/保护装置必须正确连接，
- 本说明书未涉及的服务与维修工作须由 Bühler Technologies GmbH 进行，
- 使用原装备件。

本操作说明书是设备的一部分。制造商保留更改性能、规格或设计数据的权利，恕不另行通知。请妥善保管本说明书以备后用。

各种安全警告的定义

危险	提示有紧急危险情况的标识，如不可避免会引起重度身体损伤或者直接死亡。
警告	提示有中度风险的危险情况的标识，如不可避免可能会引起重度身体损伤或者死亡。
注意	提示有低风险的危险情况的标识，如不可避免可能会引起设备损伤或轻微至中度的身体损伤。
提示	提示设备或仪器重要信息的标识。

警告标志

在本手册中，使用以下警告标志：

 常规性警告标志	 高压警告
 电压警告	 由爆炸导致的危险警告
 灼热表面警告	 常规性提示标志
 环境污染警告	 请拔出电源插头
 旋转部件警告	 请使用手套

2.2 常规性危险提示

本设备只能由熟悉安全要求和相关风险的合格专业人员进行安装。此外，他们还通过专业培训掌握了相关标准和规定的知识。务必遵守与安装地点相关的安全规定以及通用的技术规范。请预防故障发生，避免人身伤害和财产损失。

设备操作员必须确保：

- 安全提示和操作说明书可供翻阅并予以遵守，
- 遵守国家有关事故预防条例，
- 不得超过允许的数据并遵循适用条件，
- 使用保护装置和进行规定的维护工作，
- 在处理废弃物时遵守法律规定，
- 遵守有效的国家安装规范。
- EMC保护由相邻装置保证，例如，通过屏蔽。
- 为设备供应电流和电压，存在一具有足够交换容量的（电网）分离器。必须遵守国家规定。

维护和修理

进行维护和修理工作时，须注意以下几点：

- 必须由比勒授权的人员进行设备维修工作。
- 仅进行在操作和安装说明书中描述的改造、维护与安装工作。
- 仅使用原装备件。
- 请勿安装已损坏的或有缺陷的备件。如有必要，请在安装前进行目视检查，以检查备件是否有明显损坏。

在进行任何类型的维护工作时，必须遵守使用国家相关的操作规程和安全指令。

危险	电压 有触电的危险  a) 在进行所有作业时，断开设备电源。 b) 确保设备不会意外地再次开启。 c) 仅能由训练有素的人员打开设备。 d) 注意电源电压是否正确。 
注意	表面灼热 烧伤危险  开始保养工作前，请先冷却设备。
注意	高压 因投出部分或油造成的伤害危险，因油造成危害环境的风险。   a) 若油回路处于压力下，不得对其进行维护和修理工作。这也适用于闭锁螺栓。 b) 在清洗工作或对油路的作业过程中，请避免污染环境。 c) 请使用合适的容器。
危险	潜在爆炸性环境 当应用于潜在爆炸性气体环境中时，有爆炸危险 该设备不适用于易爆区域中。 

3 运输和储存

只应在原包装或合适的替代包装中运输产品。须注意安全加固与存放。

在风冷外壳顶部安装了用于提起的M8或M10螺丝以便运输。不同型号设备的提起点并非总为产品的重心，所以提起时要注意控制设备的摆动。

仅允许以电机吊环提升不带额外附件的电机。

依据DIN 580的吊环螺栓不得应用于低于-20 ° C的环境温度下。在此温度下，吊环螺栓可能断裂并由此伤害人员和/或损坏系统。

不得将吊环螺栓向拧入方向多拧45°。

在不使用时，应对设备加以保护，防止其受潮受热。须将其储存于常温下的封顶的、干燥且无尘的室内。

警告

挤压危险



在运输与搭建设备时，可能因挤压造成伤害。
为了在提升时避免受伤，应使用适当的提升机。
请确保使用的提升装置无缺陷且经准许用于设备的重量。
在运输时须注意安全加固与存放。

4 安装和连接

4.1 安装地点要求

机组

必须如此架设机组，使空气可顺畅流通且有足够的空间进行维护或维修工作。若安装于室外，必须顾及电机的保护级（标准：IP55）并充分保障适用于恶劣天气状况下。

空气冷却器

风冷必须放置在散热片自由通风的环境中。散热片前后离最近的障碍物的空中距离应至少为散热片高度的一半。必须保证充足的空气流通安装时请注意，应避免人员受到热排放或噪音的干扰。

如果风冷被安装在密闭空间，应确保空气流动不受限制。应避免热空气倒流。如果有必要，定期给房间通风。

如果设备安装在户外，由于空气温度低于密闭房间，冷却效能会提高，但同时由于油的粘度提高，会造成更高的启动压力。这里应考虑使用一个旁路阀或/和一个加热器。

在选择安装地点时应注意，转动的风扇可能导致静电。因此，如敏感的电子元件需要远离此设备。

4.2 安装机组

以螺栓将机组固定于安装点。请注意下部结构的尺寸充足。为了保护系统免受损害，须无压敷设连接。我们建议使用软管。需要注意的是，吸入侧的软管对低压坚固。如用钢丝件加固。避免回路上的渗漏，以防止危害环境。必要时，可安装如一个油盘。保护设备免受机械冲击。

4.2.1 泵机组的特别说明

应将机组（泵的吸入侧）与水槽之间的距离保持得尽可能地小。

风冷机组的安装高度与液位高度应该相同。安装高度低于液位高度也是可行的。

若仅可将机组安装于液面之上，泵的常规吸入压力0.4 bar（大气压）可用。取决于油的粘度和温度，有着不同的吸程。高度差2米可供参考。

在将油加热到工作温度前，暂时允许0.6 bar的吸入压力。

不应选择比数据表中标示更小的吸入管直径。我们建议的最大的流速为1.5米/秒。

首次安装液压系统时，使用长的吸入管可引起问题，因为由于吸入管中存在太多空气。在这种情况下，我们建议以油填充吸入管并使用无弹簧的吸入阀。

在出厂安装时，油被注入泵壳体中。有必要通过油膜对内齿轮油泵密封以隔离壳体。较长期存储时，有可能在泵壳中没有足够的油，从而不能在开启时形成油膜。这可能会导致泵不能抽吸。我们建议连接吸入管时，将少许油注入泵壳体，以避免这种效果。

在吸入侧可对泵施加最大0.5巴的压力。

4.2.2 将管接头螺母组装于螺纹接头中

步骤如下：

- 请将预装的管端小心地推入螺纹接头的24°锥中。
- 拧紧锁紧螺母，直到感觉到明显的动力增加（固定点）。
- 使用一合适的扳手将锁紧螺母拧紧至固定点后多1/12圈（30°）。锁紧螺母上与螺纹接头上的标记线有助于确定正确的拧紧角度。

管 A. D.	螺纹	直式螺纹套节用起动力矩 (Nm)	密封件用起动力矩 (Nm)
6	G 1/8 "	18	13
8	G 1/4 "	35	30
10	G 1/4 "	35	30
12	G 3/8 "	70	60
15	G 1/2 "	90	80
18	G 1/2 "	90	80
22	G 3/4 "	180	140
28	G 1 "	310	200
35	G 1 1/4 "	450	400
42	G 1 1/2 "	540	450

4.3 液压连接

须按照所附参数来执行液压连接。管线无压且无振动，通常因此要通过软管连接。

确保以合适的管线连接到液压、润滑回路（在压力、流体阻力、环境影响、火方面）。以适当的拧紧扭矩拧紧软管线（见附录）。

污染的液体影响冷却系统的寿命，因此，我们建议根据ISO 4406的至少为23/19/13的洁净等级。

若液压系统配备有手动或关断阀，建议由一个溢流阀确保冷却系统安全。出厂时冷却器没有安装溢流阀。

4.4 电气连接

注意

电压

不正确的电源电压会损坏设备

仅能由训练有素的专业人员执行线路连接。注意铭牌上标示的电源电压。请注意下部电缆应力消除。



保险丝

须依适用的标准用保险丝保护！

极性

连接时，须注意电动机的旋转方向：从电机侧观察时，风扇扇叶应向左转（逆时针方向）！

见标贴上的方向箭头。






Abb. 1

Abb. 2

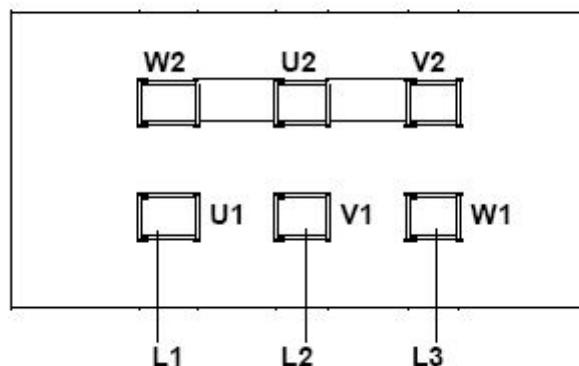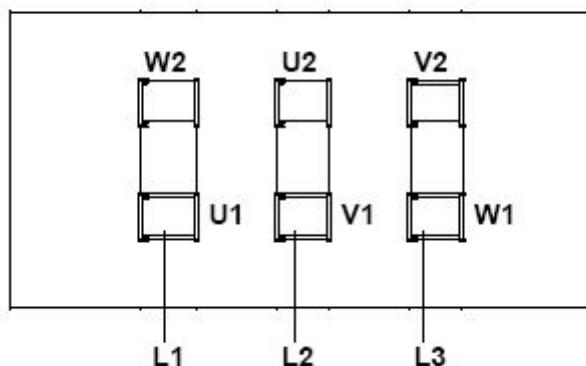

通过切换两个任意相阶段可改变旋转方向。

为确定安全率和连接电缆的横截面，须遵循适用的当地法规。须对电机和任何电力设备适当接地。

保险丝仅用作短路时保护线路，但不适于防止电机绕组超载时燃烧。因此，须使用一个合适的电机保护开关，它为实现热保护装备有精确的调整范围，以防止电机过载和保护双相运行。

根据电机铭牌上的额定电流设定电机保护开关。不允许于指定的电压和频率值以外运行。

必须采用适当的措施防止带电部件接触人体和/或异物介入。

须由设备的操作者采取避雷措施。

将电机的地线连接到当地的接地处。请将DIN VDE 0100规格的地线务必连接于标示的接地端子上。

5 运行和操作

警告



风扇扇叶旋转危险

可能会导致手部受伤。请勿将手伸入保护栅！

提示



禁止不合规操作或运行设备！

提示



突然的流量波动可以导致压力峰值并损坏风冷散热片。必须遵守设备的规格限制！

5.1 调试前

- 检查所有部件是否损坏，尤其是冷却元件和覆盖栅。不得操作任何受损的设备。
- 确保在冷却器（旋转部件，风扇）旁安装警示牌。
- 确保如“安装和连接”章节中的描述进行正确连接。
- 确保所有调试期间须开启的阀门或其他组件被打开。

5.2 调试时

首先应该确保电机连接正确以及风扇的旋转方向正确（从电机侧观察时，正确的旋转方向应该为逆时针方向。）

注意



表面灼热

烧伤危险

开始保养工作前，请先冷却设备。

注意



高压

因投出部分或油造成的伤害危险，因油造成危害环境的风险。

- a) 若油回路处于压力下，不得对其进行维护和修理工作。这也适用于闭锁螺栓。
- b) 在清洗工作或对油路的作业过程中，请避免污染环境。
- c) 请使用合适的容器。

噪音水平

配备额外的输送泵的冷却器的噪音水平很低。如果噪音显著增大，可能是因为冷却器安装不正确，请特别检查吸油管路。德国比勒科技有限公司的技术顾问很乐意为您提供服务。

6 保养

进行维护工作时，须注意以下几点：

- 仅能由熟悉安全要求和风险的专业人员维护设备。
- 请您仅执行于本操作和安装说明书中描述的维护。
- 进行保养工作时，请遵循所有相关的安全和管制信息。
- 请仅使用原厂备件。

危险	电压  有触电的危险 a) 在进行所有作业时，断开设备电源。 b) 确保设备不会意外地再次开启。 c) 仅能由训练有素的人员打开设备。 d) 注意电源电压是否正确。 
注意	表面灼热  烧伤危险 开始保养工作前，请先冷却设备。
注意	高压   因投出部分或油造成的伤害危险，因油造成危害环境的风险。 a) 若油回路处于压力下，不得对其进行维护和修理工作。这也适用于闭锁螺栓。 b) 在清洗工作或对油路的作业过程中，请避免污染环境。 c) 请使用合适的容器。

设备在正常工作条件下免维护。因此，须由运营者定期进行预防性维护。

同时应当注意以下几点：

- 螺栓连接坚固，
- 密闭性，
- 设备损坏（必须更换损坏的部件），
- 非典型（异常）噪音或振动，
- 冷却翼的洁净度。冷却翼受污会降低冷却性能，
- 检查警示牌的可读性和是否受损。

必须由认证电工每年检查一次电气连接。

必须保持发动机的外部部件，尤其是冷却散热片和冷却导管尽可能地清净，以免妨碍散热。

请遵循指定的防尘防湿的保护类型。仅有当发动机配备有适当的保护时，才可以高压清洁剂清洗。

该电机配备了双密封球轴承。润滑脂被设计为终身无维护。无需再次润滑。

必须由比勒科技有限公司或一合格的专业公司更换电机轴承。

6.1 清洗和拆卸散热片

冷却翼的设计使尘垢对风冷器的影响不大。通常情况下用刷子简单清理前表面就足够了。如果环境空气中有大量粉尘和/或油雾，可能需要定期清理散热片。

- 首先等待散热片降温。然后断开电机电源并保证不会重新接电。
- 给系统泄压并断开管路连接。在散热片下面放置好油液收集容器，避免油液污染环境。
- 用接头关闭所有油路连接，避免更多油液泄漏。
- 小心避免冷却翼掉落。
- 首先，必须从地面拆除机组。然后可触达用于固定电机控制台的四个螺钉。然后，可通过卸下四个安装螺钉来卸下带有电机泵单元/电机控制台和风扇叶轮的风扇格栅。拧开四个紧固螺丝，即可从风扇外壳上拆掉散热片。
- 将散热片放到清洗区域。运输和清清散热片时小心，不要损坏冷却翼。
- 用压缩空气可以方便的清洁散热片。平行于冷却翼吹扫
- 残留的污垢可以小心地使用蒸汽清洁器或脱脂剂清除。然后再次用清水清洗散热片。
- 清洁后按照相反程序重新安装散热片。
- 注意连接套筒的正确位置。

6.2 清洁散热片内部

如果散热片内部由于过滤不足导致杂质沉积，可以尝试在外部清洗过后进行如下清除：

- 参考“清洗和拆卸散热片”章内容拆掉散热片。
- 注入脱脂剂后以塞封闭散热片的接口。
- 等待反应结束，排尽散热器内部脱脂剂并用清洁功能油洗涤散热片内部。脱脂剂和清洁油的排放遵循国家法规。
- 清洁后按照相反程序重新安装散热片。

6.3 清洁风扇外壳

根据设计，粉尘杂质不会大量存积在风扇匣内。万一遇到粉尘存积的情况，在清洁散热片时吹出风扇匣内的粉尘。

6.4 更换风机零部件

- 然后断开电机电源并保证不会重新接电。
- 现在拆除连接电缆。
- 小心避免风机掉落。
- 拆下安装导轨上的四个电机控制台固定螺栓
- 现在可以松开风扇匣栅格顶部的四个固定螺栓。
- 现在可以小心向后拉出风机。
- 反程序重新安装新的风机。如果更换了风扇轮，应在电机轴里插入风扇固定螺丝并上胶。

7 服务和维修

如果在运行过程中出现故障，您可以在本章节中找到故障排查和消除的提示。

必须由比勒授权的人员进行设备维修工作。

如有疑问，请联系我们的服务部门：

电话：+49-(0) 2102-498955 或联系您负责的代表处。

关于[我们个性化维修、改造和调试服务的更多信息](https://www.buehler-technologies.com/service)，请访问 <https://www.buehler-technologies.com/service>。

如果在排除故障并接通电源后设备仍不能正常运行，必须由制造商对设备进行检查。为此，请以合适的包装将设备发送至：

Bühler Technologies GmbH

- 维修/服务 -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

德国

此外，请在包装上粘贴已填写并签字的RMA去污声明。否则，无法处理您的维修订单。该表格位于本手册的附录中，但也可通过e-mail另行索取：

service@buehler-technologies.com。

7.1 故障诊断与排除


问题/障碍	可能的原因	补救
尚未达到冷却功率	<ul style="list-style-type: none"> - 空气温度高于设计温度 - 电动机的旋转方向错误 - 电机不运转 - 空气流量过低 - 扇叶堵塞 - 附近的障碍物 - 油流量过低 - 油路堵塞 - 油环路阻塞 - 吸入低压太高，以致油流量下降。 - 压力管线中的反压力过大。电机过载并被制动。 	<ul style="list-style-type: none"> - 选择更大的冷却器型号 - 正确连接，见 电气连接 [> 页 7] - 正确连接，见 电气连接 [> 页 7] - 正确连接，见 电气连接 [> 页 7] - 按照 保养 [> 页 9] 章进行清洁 - 保持最小间距 - 提高油流量 - 按照 清洁散热片内部 [> 页 10] 章节进行清洁 - 打开阀门和璇塞 - 选择足够大的吸管 - 降低吸入高度 - 选择更大的横截面
无油流量	<ul style="list-style-type: none"> - 较长时期停机后，泵壳中油量过少，因此无吸入效果。 	<ul style="list-style-type: none"> - 在连接油路前，请将少许油喷入壳体中
泵过响	<ul style="list-style-type: none"> - 吸入低压太高 	<ul style="list-style-type: none"> - 选择足够大的吸管 - 降低吸入高度

表格 1: 故障诊断与排除

8 废弃处理

在废弃处理产品时，必须遵守适用的国家法律法规。请以对健康和环境不产生危害为原则进行废弃处理。

对于Bühler Technologies GmbH的产品，被划掉的带轮垃圾桶的符号指向欧盟（EU）内电气和电子产品的特殊废弃处理说明。



被划掉的垃圾桶的符号表示标有它的电器电子产品必须与生活垃圾分开处理。必须作为废弃的电气和电子设备妥善处理它们。

Bühler Technologies GmbH很乐意废弃处理带有此标签的设备。为此，请将设备寄送到以下地址。

我们在法律上有义务保护我们的员工免受受污染设备造成的危险。因此，我们恳请您理解，只有在设备不含任何刺激性、腐蚀性或其他对健康或环境有害的物料的情况下，我们才能废弃处理您的旧设备。**对于每个废弃的电气和电子设备，必须填写“RMA——去污表格和声明”表格，它可在我们的网站上找到。填妥的表格必须贴于包装外部的明显位置。**

如需退回废弃电气和电子设备，请使用以下地址：

Bühler Technologies GmbH
WEEE
Harkortstr. 29
40880 Ratingen
Germany

另请注意数据保护规则，您自己有责任确保您退回的旧设备上没有个人数据。因此，请确保在归还之前从旧设备中删除您的个人数据。

9 附录

9.1 技术规格

技术规格

材料/表面保护

冷却翼:	铝, 粉末涂层
叶轮轮毂:	铝, 裸露的
风扇叶片:	玻璃增强聚丙烯 (PPG), 裸露的
风扇匣, 保护栅与电机支架:	镀锌钢, 粉末涂层
螺纹连接:	不锈钢V2A
液压螺纹连接:	钢, 镀锌镍涂层
软管:	合成橡胶
泵:	阳极氧化铝, 烧结钢
电机:	压铸铝外壳, 涂漆
色调:	钢件: RAL 9005, 深黑色 电机: RAL7031 蓝灰色 (应要求提供特殊色调)

表面保护:

表面保护:	钢件: ISO 12944, C3中等 电机: ISO 12944, C3中等 (应要求提供更高的)
-------	--

工作介质:

工作介质:	符合DIN 51524的矿物油 符合DIN 51517-3的传动油
-------	--------------------------------------

产生的工作压力, 静态:

产生的工作压力, 静态:	8/16/29/42 l/min - 最高6 bar 58/88 l/min - 最高8 bar
--------------	---

吸入压力:

吸入压力:	最高 -0.4 bar
-------	-------------

工作油温:

工作油温:	最高 80 °C (应要求可提供更高)
-------	---------------------

最大粘度:

最大粘度:	100 cSt 中等粘度: (应要求提供更高的粘度)
-------	----------------------------

环境温度:

环境温度:	-20 °C 至 +40 °C
-------	-----------------

最大海拔装配高度:

最大海拔装配高度:	1000 m (应要求提供更高的)
-----------	-------------------

电动机 (应要求可提供其他的)

电压/频率:	230/400 V 50 Hz 460 V 60 Hz (应要求提供特殊电压/电机认证)
--------	--

耐热性:

耐热性:	绝缘等级为F, 利用率B级 (应要求提供更高的)
------	--------------------------------

防护等级:

防护等级:	IP55 (应要求提供更高的)
-------	-----------------

马达符合

马达符合	IEC 60034, IEC 60072, IEC 60085, EU 2019/1781标准
------	---


9.1.1 基本数据

物品编号	冷却器型号	规格冷却功率 kW/K		在 ETD = 40 K (kW) 时的冷 却功率		最大循环功率 (1/min)		电机功率 极数 额定电流			重量 (kg)	容量 (l)	声压级 db(A)*			
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	400 V	50 Hz	460 V	60 Hz		50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz
36ENK100406	ENK 100-8-4-0.75kW-50/60Hz	0.074	0.09	3	3.6	8	9.5	0.75 kW/4/1.77 A	0.87 kW/4/1.74 A	2.2 kW/4/4.65 A	2.55 kW/4/4.58 A	3.0 kW/4/6.26 A	3.48 kW/4/6.1 A	75	5	82
36ENK100401	ENK 100-15-4-0.75kW-50/60Hz	0.086	0.1	3.4	4	16	19									
36ENK100402	ENK 100-30-4-0.75kW-50/60Hz	0.1	0.117	4	4.7	29	35									
36ENK200401	ENK 200-15-4-0.75kW-50/60Hz	0.137	0.16	5.5	6.4	16	19									
36ENK200402	ENK 200-30-4-0.75kW-50/60Hz	0.164	0.19	6.6	7.6	29	35									
36ENK300401	ENK 300-15-4-0.75kW-50/60Hz	0.2	0.22	8	8.8	16	19									
36ENK300402	ENK 300-30-4-0.75kW-50/60Hz	0.255	0.277	10.2	11.1	29	35									
36ENK400402	ENK 400-30-4-0.75kW-50/60Hz	0.327	0.38	13.1	15.2	29	35									
36ENK400403	ENK 400-60-4-2.2kW-50/60Hz	0.388	0.45	15.5	18	58	70									
36ENK400404	ENK 400-90-4-2.2kW-50/60Hz	0.43	0.49	17.2	19.6	88	105									
36ENK500403	ENK 500-60-4-2.2kW-50/60Hz	0.5	0.58	20	23.2	58	70	59	61	65	66	3.7	72	76	79	
36ENK500404	ENK 500-90-4-2.2kW-50/60Hz	0.53	0.61	21.2	24.4	88	105									
36ENK600413	ENK 600-60-4-3.0kW-50Hz	0.674	-	27	-	58	-									
36ENK600414	ENK 600-90-4-3.0kW-50Hz	0.731	-	29.2	-	88	-									
36ENK600423	ENK 600-70-4-3.48kW-60Hz	-	0.7	-	28	-	70	-	3.48 kW/4/6.1 A	3.0 kW/4/6.26 A	2.55 kW/4/4.58 A	3.0 kW/4/6.26 A	3.48 kW/4/6.1 A	75	5	82
36ENK600424	ENK 600-105-4-3.48kW-60Hz	-	0.76	-	30.4	-	105									

*DIN EN ISO 3744, 3级. 声压级公差 ±3 分贝(A).



9.2 尺寸

ENK 100-600

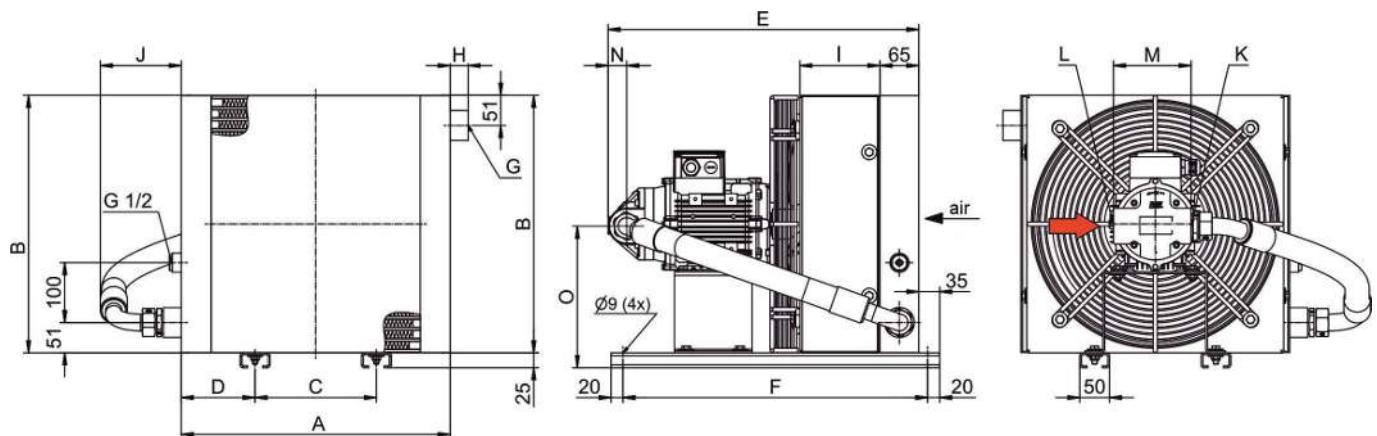

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ENK 100-8-4-0.75kW-50/60Hz	310	290		54	489							G 3/4	142		
ENK 100-15-4-0.75kW-50/60Hz					487									167	
ENK 100-30-4-0.75kW-50/60Hz					482										
ENK 200-15-4-0.75kW-50/60Hz	375	355		86	480	510	G 3/4	25	104	93					199
ENK 200-30-4-0.75kW-50/60Hz					480										
ENK 300-15-4-0.75kW-50/60Hz	450	430	203	124	522							G1	G1 1/4	130	31
ENK 300-30-4-0.75kW-50/60Hz					520										237
ENK 400-30-4-0.75kW-50/60Hz					538										
ENK 400-60-4-2.2kW-50/60Hz	510	491		255	667										267
ENK 400-90-4-2.2kW-50/60Hz					702										54
ENK 500-60-4-2.2kW-50/60Hz	570	551		107	677										31
ENK 500-90-4-2.2kW-50/60Hz					712										297
ENK 600-60-4-3.0kW-50Hz					707	610	G1	30							54
ENK 600-90-4-3.0kW-50Hz	630	611	356	137	742							121	G1 1/4	G1 1/2	31
ENK 600-70-4-3.48kW-60Hz					707										54
ENK 600-105-4-3.48kW-60Hz					742										327

9.3 功能图

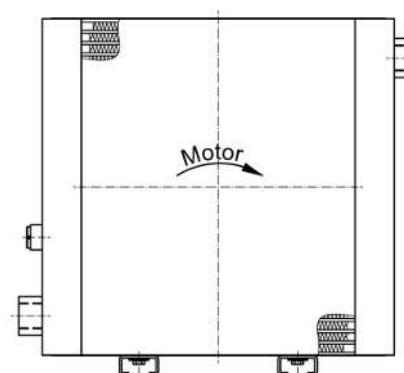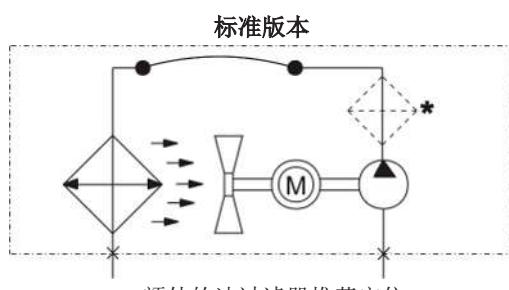

冷却翼的进油口在左侧。出油口总是在对面一侧。

9.4 用于电缆接头的安装扭矩和夹紧范围

大小	应变释放的夹紧区域 (mm)	安装扭矩 (Nm)
M12x1, 5	3–6	1, 5
M16x1, 5	5–9, 5	2, 5
M20x1, 5	8–13	3, 5
M25x1, 5	11–17	5
M32x1, 5	15–21	5
M40x1, 5	19–28	7, 5
M50x1, 5	27–35	7, 5
M63x1, 5	32–42	13

9.5 螺钉用拧紧扭矩

螺纹	拧紧扭矩 (Nm)
M5	4
M6	8
M8	15
M10	30
M12	51

9.6 拧紧扭矩

连接/加固	拧紧扭矩 (Nm)
安装冷却器, 冷却翼 M8	12
软管接头 DN20	180
软管接头 DN25	250
软管接头 DN32	350

9.7 计算

9.7.1 计算工作粘度

适用于在10 – 100 ° C在±5%的准确度下的VG油。

V ₄₀	定义 在40 ° C下的油粘度 (以cst为单位)
T	温度 (以° C为单位)
v	粘度 (以cst为单位)

$$b = 159 \cdot \ln \frac{V_{40}}{0,23}$$

$$\alpha = 0,23 \cdot e^{\frac{-b}{877}}$$

$$v = \alpha \cdot e^{\frac{b}{T+95,2}}$$

V ₄₀	示例VG46油 46 cst
T	25 ° C

$$b = 159 \cdot \ln \frac{46}{0,23} = 842,4325$$

$$\alpha = 0,23 \cdot e^{\frac{-842,4325}{877}} = 0,08801$$

$$v = 0,08801 \cdot e^{\frac{842,4325}{25+95,2}} = 97,35 \text{ cst}$$

9.7.2 常见的VG油的工作粘度表

	10 ° C	20 ° C	30 ° C	40 ° C	50 ° C	60 ° C	70 ° C	80 ° C	90 ° C
VG 46	264, 45	131, 96	73, 58	46, 00	29, 13	20, 04	14, 43	10, 78	8, 32
VG 68	444, 77	210, 85	112, 61	68, 00	41, 63	27, 86	19, 58	14, 32	10, 84
VG 220	2.120, 17	861, 60	404, 31	220, 00	121, 71	74, 99	49, 00	33, 61	24, 01
VG 320	3.489, 92	1.350, 22	607, 96	320, 00	171, 40	102, 85	65, 66	44, 12	30, 94

以cst为单位的粘度说明 (mm²/s)

9.7.3 计算压力损失

层流时，每米平滑的直管。

定义

ν	粘度 (以cst为单位)
ρ	以kg/dm ³ 为单位的密度 ³
DN	以mm为单位的管道直径
V	以m/s为单位的流量
PV	以bar为单位的压力损失

示例VG46油

ν	97.35 cst
ρ	0.8817 kg/dm ³
DN	20 mm
V	3.18 m/s (对于DN 20管道 60 l/min)

$$PV = \frac{0,32 \cdot \nu \cdot \rho \cdot V}{DN^2}$$

$$PV = \frac{0,32 \cdot 97,35 \cdot 0,8817 \cdot 3,18}{20^2} = 0,22 \text{ bar}$$

提示



因弯头和角螺纹连接，压力损失急剧增加。
必要时，须凭经验确定系统中的吸入管路的最终尺寸和敷设。

我们乐于为您的应用计算吸入管的压力损失。

提示



为避免损坏冷却系统，须确保在任何时候超过泵的最大压力。若压力侧的系统被关闭或节流，也可能产生这种情况。

9.8 直管的压力损失

层流时且使用矿物油，每米在直管中的压力损失 (bar) :

BFP 8 8 1/min - DN 25

	VG 46	VG 68	VG 120	VG 160	VG 220	VG 320	VG 460	VG 680
10 ° C	0.03	0.05	0.11	0.17	0.25	0.42	0.68	1.14
20 ° C	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.16	0.25	0.40
30 ° C	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.11	0.17
40 ° C	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.08
50 ° C	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04
60 ° C - 100 ° C < 0.03 bar								

BFP 15 16 1/min - DN 32

	VG 46	VG 68	VG 120	VG 160	VG 220	VG 320	VG 460	VG 680
10 ° C	0.02	0.04	0.08	0.12	0.19	0.31	0.50	0.85
20 ° C	0.01	0.02	0.04	0.10	0.08	0.12	0.19	0.30
30 ° C	0.01	0.01	0.02	0.05	0.04	0.05	0.08	0.12
40 ° C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06
50 ° C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03
60 ° C - 100 ° C < 0.02 bar								

BFP 30 28 1/min - DN 32

	VG 46	VG 68	VG 120	VG 160	VG 220	VG 320	VG 460	VG 680
10 ° C	0.04	0.07	0.15	0.22	0.33	0.54	0.88	1.48
20 ° C	0.02	0.03	0.06	0.09	0.13	0.21	0.33	0.52
30 ° C	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.09	0.14	0.22
40 ° C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10
50 ° C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06
60 ° C - 100 ° C < 0.03 bar								

BFP 60 57 1/min - DN 40

	VG 46	VG 68	VG 120	VG 160	VG 220	VG 320	VG 460	VG 680
10 ° C	0.03	0.06	0.12	0.18	0.28	0.45	0.74	1.24
20 ° C	0.02	0.03	0.05	0.08	0.11	0.18	0.27	0.43
30 ° C	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	0.12	0.18
40 ° C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08
50 ° C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05
60 ° C - 100 ° C < 0.03 bar								

BFP 90 86 1/min - DN 40

	VG 46	VG 68	VG 120	VG 160	VG 220	VG 320	VG 460	VG 680
10 ° C	0.05	0.09	0.19	0.27	0.42	0.68	1.11	1.87
20 ° C	0.03	0.04	0.08	0.12	0.17	0.26	0.41	0.65
30 ° C	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.12	0.18	0.27
40 ° C	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.13
50 ° C	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07
60 ° C - 100 ° C < 0.04 bar								

提示：蓝标值超过抽吸模式下的-0.4 bar限值。

10 随附文档

- 符合性声明 KX350006
- RMA -去污声明

EG-/EU Konformitätserklärung
EC/EU Declaration of Conformity



Hiermit erklärt Bühler Technologies GmbH,
dass die nachfolgenden Produkte den
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie

2006/42/EG

(MRL)

in ihrer aktuellen Fassung entsprechen.

Die Produkte sind Maschinen nach Artikel 2 a).

Folgende Richtlinien wurden berücksichtigt:

2014/30/EU (EMV/EMC)

2014/35/EU (NSR/LVD)

Produkt / products: Öl-Luft Kühler / Oil/Air cooler
Öl-Nebenstromkühler / Offline Oil/Air cooler

Typ / type: ELK
ENK

Die Betriebsmittel dienen zur Kühlung beziehungsweise Förderung und Luftkühlung von Ölen in
Hydraulik-und Schmierkreisläufen.

*The equipment is suited for cooling respectively transportation and air cooling of oils in hydraulic and
lubrication systems.*

Das oben beschriebene Produkt der Erklärung erfüllt die einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:*

EN ISO 12100:2010
EN 55011:2016/A1:2017

EN 60204-1:2018
EN ISO 4413:2010

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher für diese Konformitätserklärung ist Herr Stefan Eschweiler mit

Anschrift am Firmensitz.

*The person authorised to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company's
address.*

Ratingen, den 01.11.2022

Stefan Eschweiler
Geschäftsführer – Managing Director

Frank Pospiech
Geschäftsführer – Managing Director

KX 35 0006

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com

UK Declaration of Conformity



The manufacturer Bühler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product complies with the requirements of the following UK legislation:

Machinery Safety Regulations 2008

The following legislation were regarded:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Electrical Equipment Safety Regulations 2016

Products: Oil/Air cooler
Offline Oil/Air cooler

Types: ELK
ENK

The equipment is suited for cooling respectively transportation and air cooling of oils in hydraulic and lubrication systems.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

EN ISO 12100:2010
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN ISO 4413:2010

EN 60204-1:2018
EN 55011:2016/A1:2017

Ratingen in Germany, 01.11.2022


Stefan Eschweiler
Managing Director


Frank Pospiech
Managing Director

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung

RMA-去污表格和声明

RMA-Nr./ 商品退货 授权号码



Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ 从销售或服务处的联系人那里可获得商品退货授权 (RMA) 号码。当寄还旧设备以废弃处理时，请于RMA号码栏中输入“WEEE”。

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ 请将退货单，去污声明和货运单一同装在透明套中，粘在包装外。否则您的维修委托将不予处理。

Firma/ 公司

Firma/ 公司

Straße/ 街道

PLZ, Ort/ 邮政编码，地点

Land/ 国家

Gerät/ 设备

Anzahl/ 数量

Auftragsnr./ 订单号码

Grund der Rücksendung/ 寄回原因

- Kalibrierung/ 校准 Modifikation/ 修改
 Reklamation/ 投诉 Reparatur/ 修复
 Elektroaltgerät/ 废旧电子设备 (WEEE)
 andere/ 其他的

Ansprechpartner/ 联系人

Name/ 姓名

Abt./ 部门

Tel./ 电话

E-Mail

Serien-Nr./ 序列号

Artikel-Nr./ 商品编号

bitte spezifizieren/ 请注明

Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ 设备是否具有污染性？

Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen betrieben wurde./ 否，因为该设备已被正确清洁和消毒。

Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ 否，因为未以有损健康的物质运行该设备。

Ja, kontaminiert mit:/ 是，污染物为：



explosiv/
易爆的



entzündlich/
易燃的



brandfördernd/
助燃的



komprimierte
Gase/
压缩气体



ätzend/
腐蚀性的



giftig,
Lebensgefahr/
有毒的，致命危
险



gesundheitsge-
fährdend/
危害健康的



gesund-
heitsschädlich/
对人体有害的



umweltge-
fährdend/
对环境有害的

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ 请附上《安全数据表》！

Das Gerät wurde gespült mit:/ 该设备已被冲洗:

Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die Firma Bühlert sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

按法律规定寄回 (已去污的) 设备和组件

Firmenstempel/ 公司印章

Datum/ 日期

rechtsverbindliche Unterschrift/ 具法律约束力的签名

DC000011

12/2022

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen

Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

E-Mail: service@buehler-technologies.com

Internet: www.buehler-technologies.com



Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierungserklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie auf der Webseite unseres Unternehmens.

避免修改和损坏要寄送的组件

对有缺陷的组件的分析是比勒科技有限公司的质量保证的一个重要组成部分。为了确保分析有说服力，必须尽可能地保持原样来检查产品。不能发生任何改变或进一步的损害，这样可能会掩盖原因或阻碍分析。

处理静电敏感组件

若有电子组件，则可能是静电敏感组件。必须注意以符合ESD标准的方式处理这些组件。如果可能，应在符合ESD标准的工作场所更换组件。如果不可能，在更换过程中应采取符合ESD标准的措施。只能在符合ESD标准的容器中运输。组件的封装必须符合ESD标准。如果可能，请使用备件的包装或自选一符合ESD标准的包装。

安装替换件

在安装备件时，请遵守上述说明。确保配件和所有组件的正确组装。调试前将电缆移回原来状态。如有疑问，请询问制造商了解更多信息。

将废旧电子设备寄送废弃处理

如果您想寄送来自Bühler Technologies GmbH的电子产品以进行妥善废弃处理，请于RMA号码栏中输入"WEET"。将完整填写的去污声明附于废旧设备上，以便运输时从外部即可见。有关废弃电气和电子设备废弃处理的更多信息，请访问我司的网站。

